


MODELO 100W/125W



MODELO 175/210W



AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002. ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN LUMINARIAS SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.




ATENCIÓN!!!

RESPECTAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).

PRECAUCIONES

- El proyector puede ser utilizado solo con el difusor original.
- El proyector es válido para uso exterior e interior.
- El proyector no es válido para conectar en serie con otros proyectores.
- Cuando el proyector está encendido, asegúrese de que la distancia mínima de 1m entre la lámpara y la superficie iluminada es respetada, tal y como indica el símbolo relacionado. (Fig. 2-3).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
2. Realice unos agujeros para fijar el producto mediante la lira de fijación.
3. Abra la tapa posterior del box mediante los tornillos que se encuentran en su marco.
4. Introduzca el cable de alimentación a través del prensa estopa y asegúrese de fijarlo correctamente para mantener la estanqueidad.
5. Conecte los cables a la borna de conexionado teniendo en cuenta que el cable verde amarillo es el cable de puesta a tierra y debe ir fijado a la borna de conexionado que lleva el símbolo , (Fig. 1). Asegúrese siempre de que el cable de alimentación quede bien fijado mediante el anti-tirones
6. Conectar los hilos de regulación tal como se indica en la figura "1" RESPETANDO LA POLARIDAD tal y como aparece rotulada en la borna.
7. Si se invierte la polaridad o se conecta otra línea que no sea la de control, provocará fallo o la destrucción del driver. El fabricante exime cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de esta advertencia..
8. Cierre la parte posterior del box nuevamente mediante los tornillos.
 - Reestablezca la corriente.

NOTA: PROCURE DEJAR UN HUECO DE VENTILACIÓN DE AL MENOS 0'5 METROS ENTRE LA PARTE TRASERA DEL APARATO Y LA SUPERFICIE DE FIJACIÓN TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.


SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

1. Lámpara LED, únicamente reemplazable por el fabricante.
2. En caso de mal funcionamiento o deterioro del LED póngase en contacto con el fabricante.


GRADO PROTECCIÓN

Grado de estanqueidad	IP66
Resistencia al impacto luminaria	IK08


DETALLE FIJACIÓN LIRA LYON II 100W

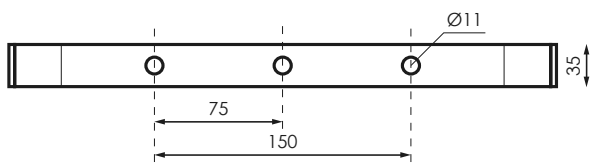

DETALLE FIJACIÓN LIRA LYON II 200W

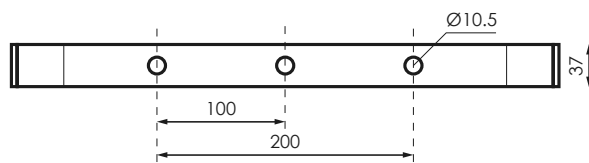


2.

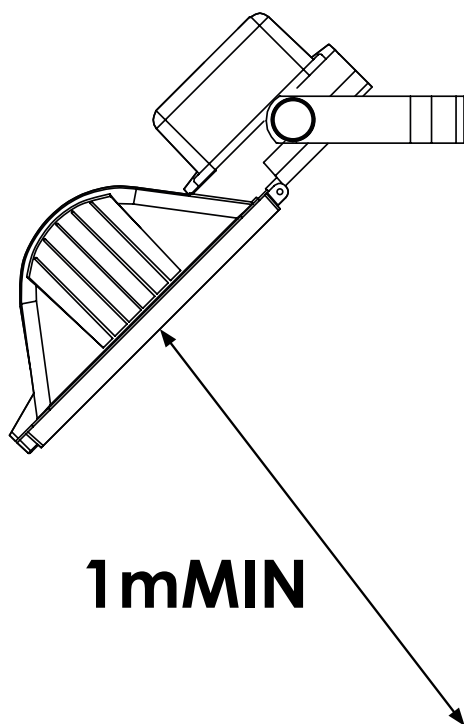


1mMIN

3.

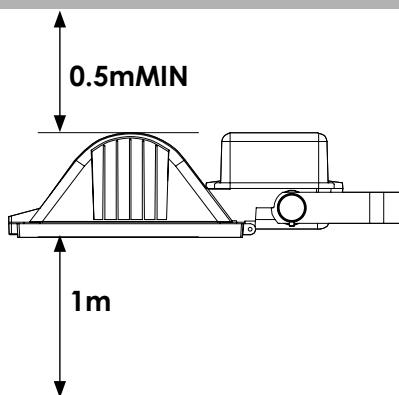


POSICIONES DE FUNCIONAMIENTO

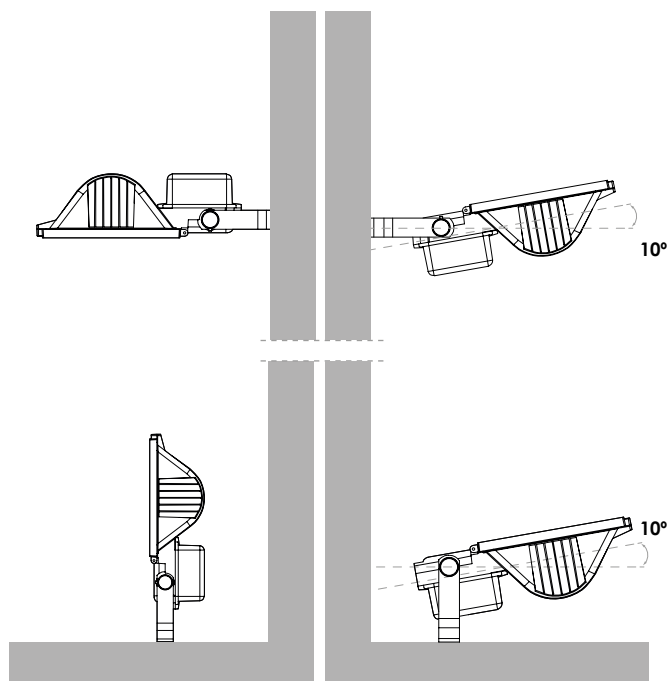


/ INSTALLATION DIAGRAM


VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V

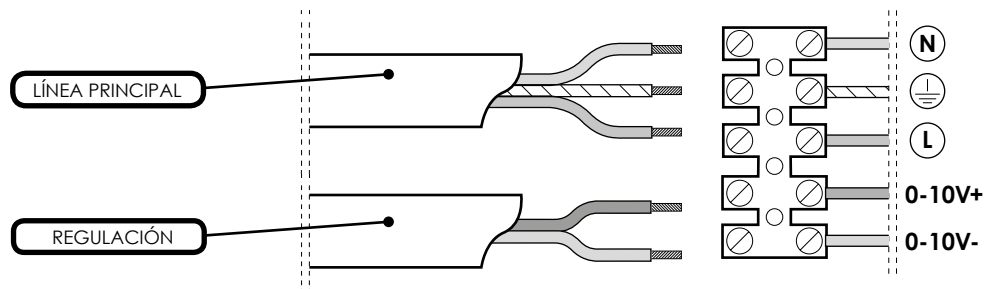

VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI

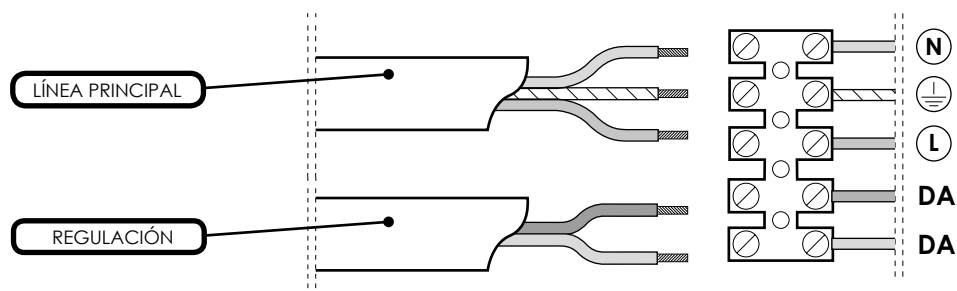

VERSIÓN CON EMERGENCIA

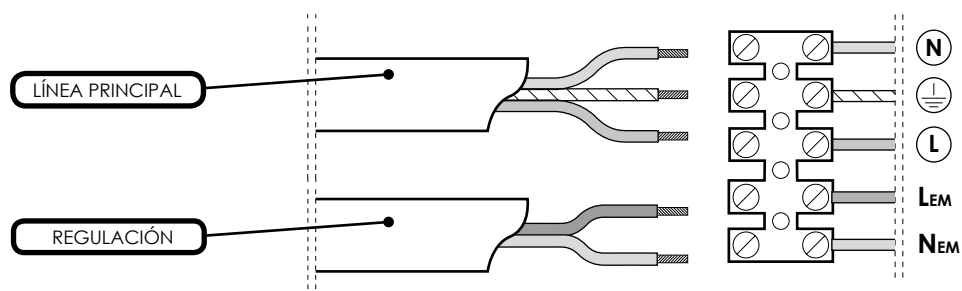



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90


DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)


Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com



MODEL 100W/125W



MODEL 175/210W



WARNING


BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF.

INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.

THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE SPANISH LOW VOLTAGE ELECTROTECHNICAL REGULATION 2002 (REBT 2002).

THE APPLICATION OF IBC BT09-4 OF REBT (INSTALLATION OF LINE AND LIGHT FIXTURE SURGE PROTECTORS) IS ESSENTIAL FOR INDUSTRIAL AND PUBLIC LIGHTING INSTALLATIONS. THE GUARANTEE DOES NOT COVER AGAINST DAMAGES CAUSED BY SURGES IN LIGHT FIXTURES WITHOUT SURGE PROTECTORS INSTALLED.



ATTENTION!!!

RESPECT THE PRECAUTIONS FOR HANDLING COMPONENTS SENSITIVE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES (LEDS).

PRECAUTIONS

- The projector can only be used with the original diffuser.
- The projector is suitable for indoor and outdoor use.
- The projector is not suitable for serial connection with other projectors.
- When the projector is turned on, make sure that the minimum distance of 1m between the lamp and the illuminated surface is respected, as indicated by the related symbol. (Fig. 2-3).

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Disconnect power before installing the product.
2. Make some holes to fix the product with the fixing bracket.
3. Open the back cover of the box using the screws on the frame.
4. Insert the power cable through the cable gland and make sure to fix it correctly to maintain the watertightness.
5. Connect the cables to the connection terminal bearing in mind that the yellow green cable is the ground cable and must be fixed to the connection terminal bearing the symbol \oplus , (Fig. 1). Always make sure that the power supply cable is securely fastened by means of the anti-straps.
6. Connect the control wires as shown in figure "1" RESPECTING THE POLARITY as marked on the terminal.
7. If the polarity is reversed or any other line other than the control line is connected, it will cause the driver to fail or be destroyed. The manufacturer disclaims any liability for failure to comply with this warning.
8. Close the back of the box again with the screws.
 - Restore the current.

NOTE: TRY TO LEAVE A VENTILATION GAP OF AT LEAST 0.5 METERS BETWEEN THE REAR OF THE DEVICE AND THE FIXING SURFACE AS SHOWN IN THE FIGURE.


REPLACING THE LAMP

1. LED lamp, only replaceable by the manufacturer.
2. In case of malfunction or deterioration of the LED, please contact the manufacturer.


DEGREE OF PROTECTION

Degree of waterlightness	IP66
Module impact resistance	IK08


DETAIL FIXATION LYON II LYON II 100W

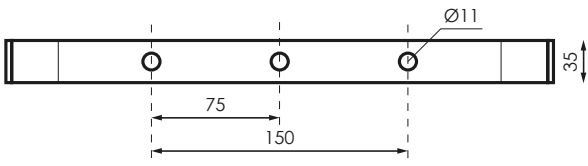

DETAIL FIXATION LYON II LYON II 200W

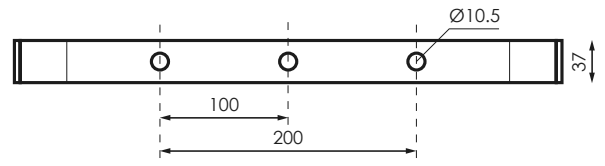


2.

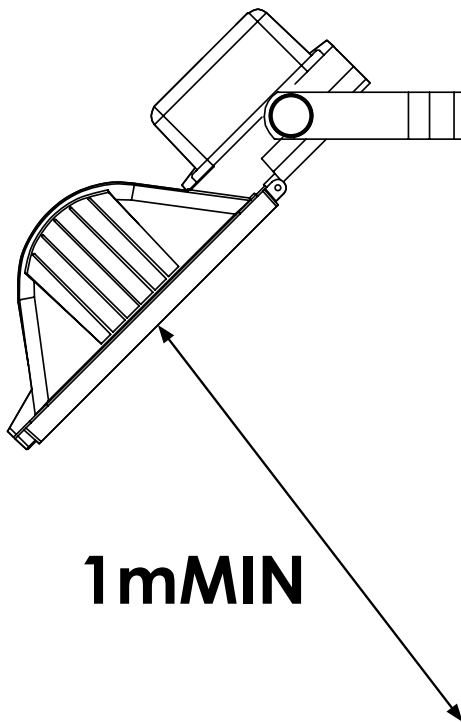

1mMIN


3.

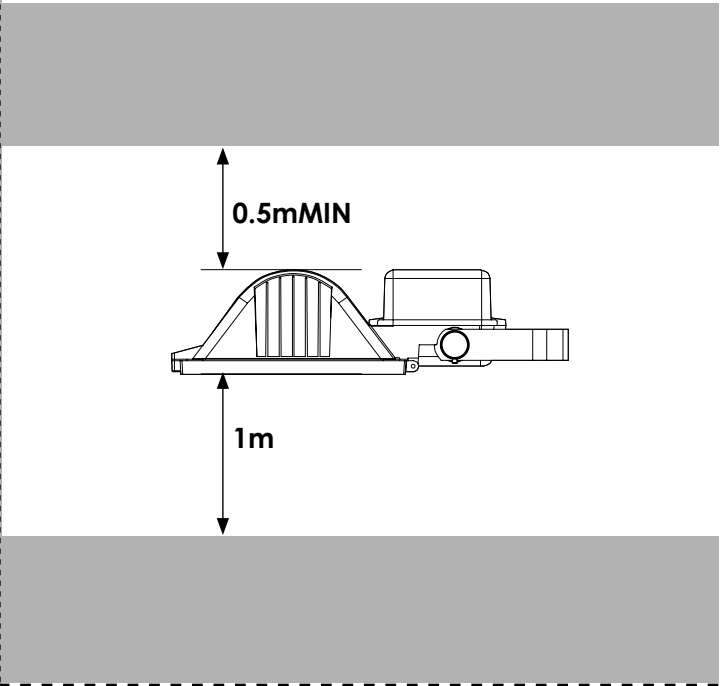

0.5mMIN

1m

OPERATING POSITIONS

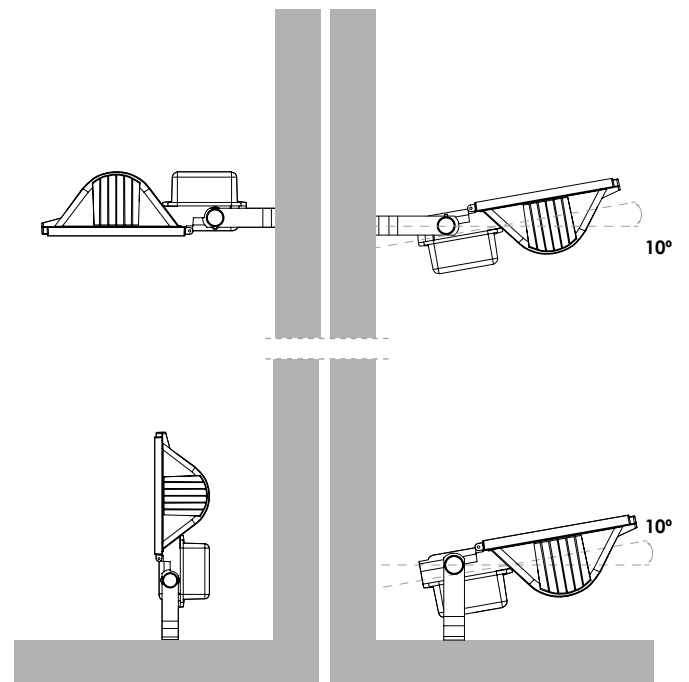


10°


10°

/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN


VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V/ VERSION WITH 1-10V REGULATION

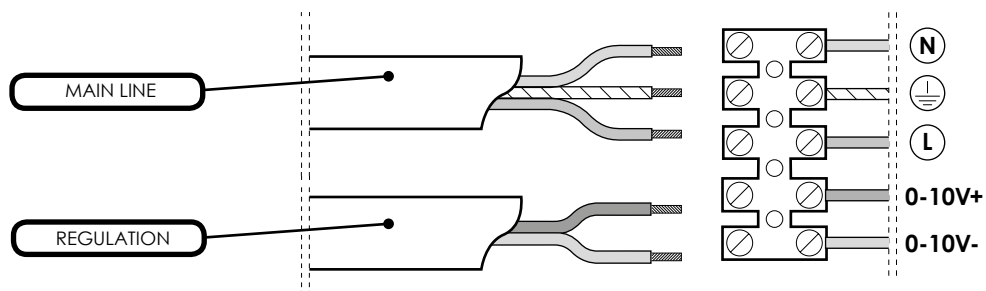

VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI/ VERSION WITH DALI REGULATION

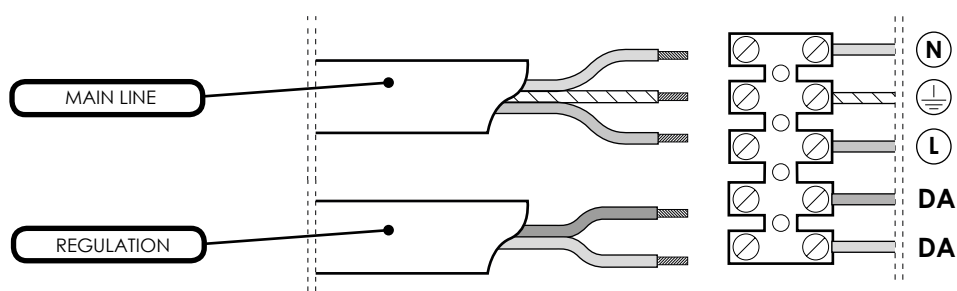

VERSIÓN CON EMERGENCIA/ EMERGENCY VERSION

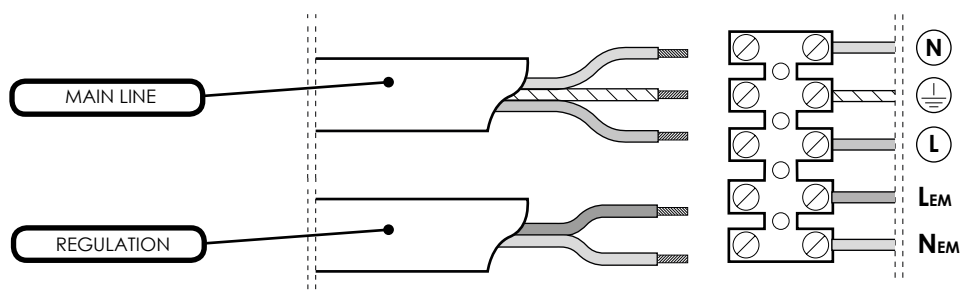



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons,
Barcelona (Spain)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras,
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065
Hortolândia (SP)

Domicilio, Marcos Sastre 1769
5009, Bº Cerro de las Rosas,
Cordoba, (Argentina)



www.grupoprilux.com